


ULOŽENÍ KABELŮ NN VE VOLNÉM TERÉNU

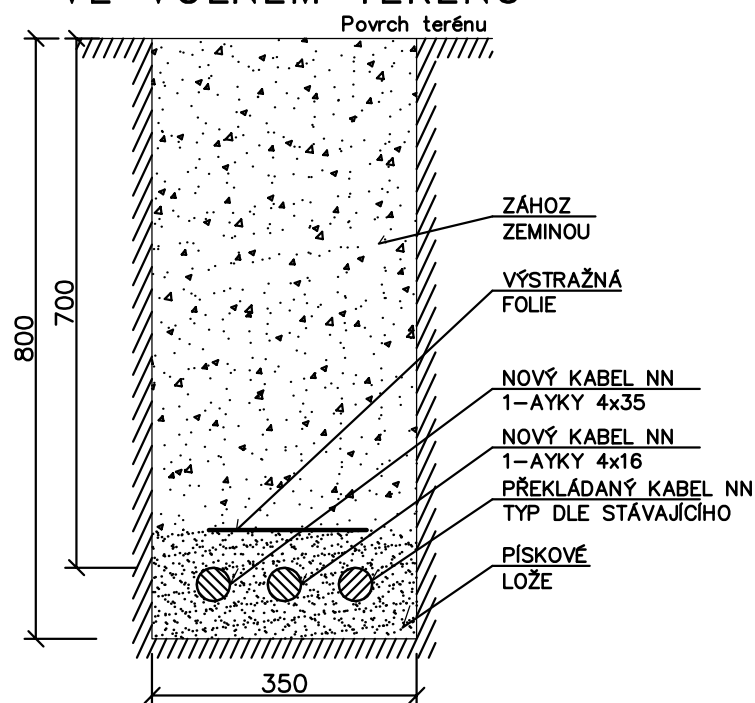

Rozvodná soustava NN: 3PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2)
základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou
ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): ochranné uzemnění, ochranné pospojování,
automatické odpojení od zdroje
doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování
VNĚJŠÍ VLIVY : AA8, AB8, AC1, AD3, AE4, AF1, AK1, AN2, AQ1, BA4, BC4 DLE ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2000-3

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		RAZÍTKO, PODPIS	
Bc. Radim Pala tel: 541 592 405 gsm: 737 930 511 mail: pala@puttner.cz			
STAVEBNÍK	Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Nuselská 39, 140 00 Praha 4		
PROJEKTANT	P.P. Architects s.r.o. Horova 38b, 616 00 Brno		
NÁZEV AKCE	NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO DŮM PŘÍRODY MORAVSKÉHO KRASU - SKALNÍ MLÝN	DATUM	03/2010
		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO PARÉ	
ČÁST	POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY		
ZPRACOVATEL ČÁSTI	Puttner, s.r.o., Šumavská 15, Brno 602 00	OZN. OBJEKTU	PROJEKTOVÁ ČÁST
VYPRACOVAL	Bc. David Kubát	SO-05	A
PŘÍPOJKA NN			
NÁZEV VÝKRESU	ŘEZ KABELOVOU TRASOU	MĚŘÍTKO 1:10	ČÍSLO VÝKRESU 03

ULOŽENÍ KABELŮ NN VE VOLNÉM TERÉNU

