


SENÍK PATKY - VÝZTUŽ

MĚŘÍTKO 1:50

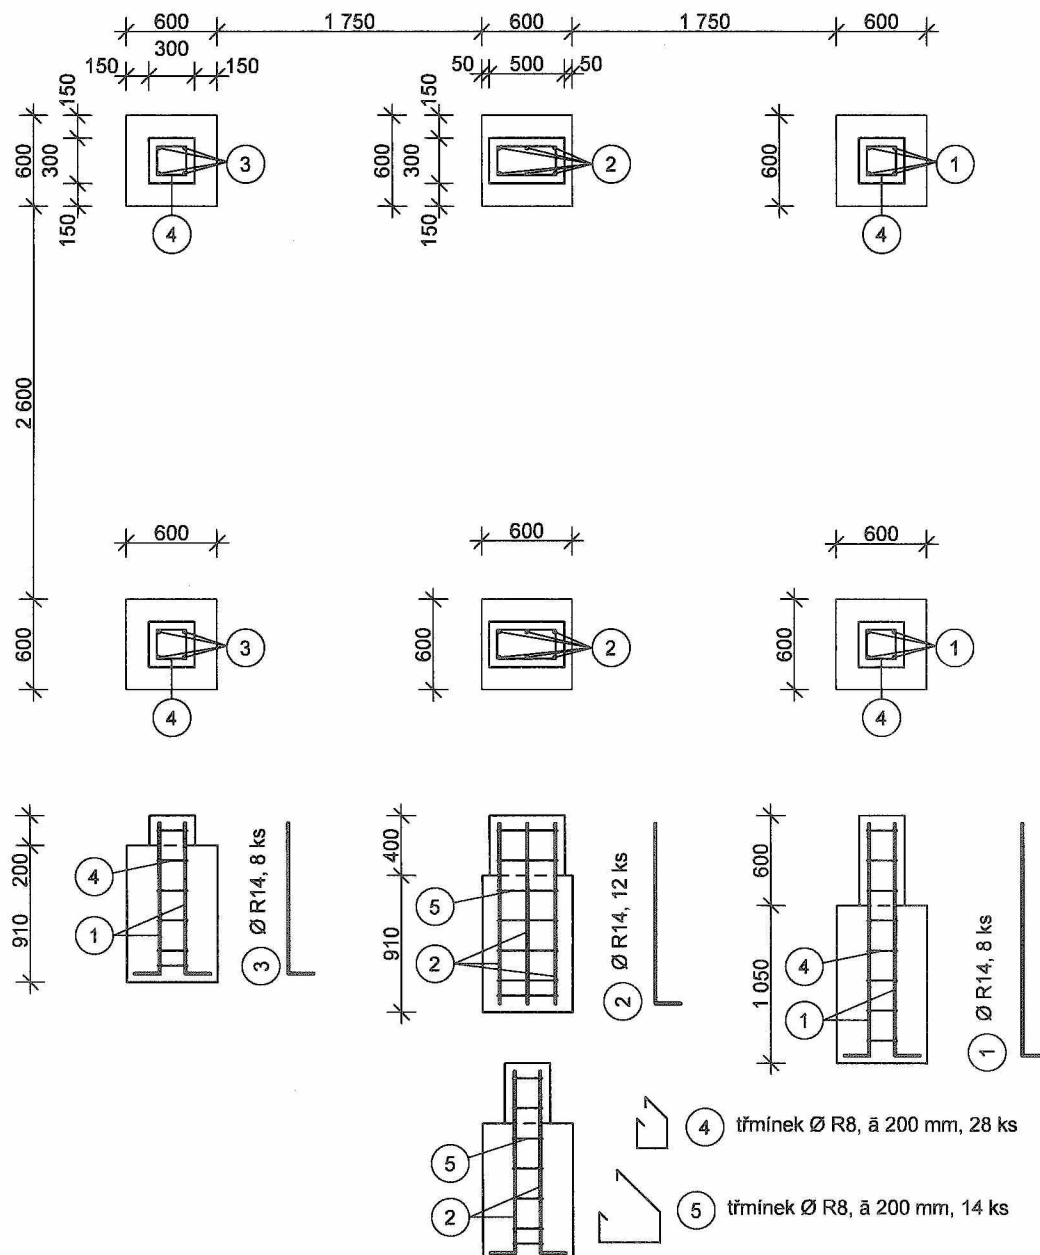

BETON ČSN EN 206-1 C25/30 - XC2, XA1 - CI 02 - Dmax 16 - S2
 Pruty B500A (R 10 505)
 Krytí výztuže min. 50 mm

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	ING. Z.PILC	ING. CHALOUPSKÝ		
INVESTOR: DAPHNE INSTITUT APLIKOVANÉ EKOLOGIE Z. S. čp.71 ŽUMBERK				
AKCE : Hospodářské objekty Sklenařovice p.p. 357/1 Stavebně konstrukční část			FORMÁT	A4
			DATUM	05/2015
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. Č.	4514/15 - 2
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH : SENÍK PATKY - VÝZTUŽ			1:50	D.1.2.c.1