

ŠINDLAR s. r. o.  
Ing. Eva Kaválková  
Na Brně 372/2a  
500 06 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE: 11.06.132725 Jindřich Hnědek / 800 850 880  
NÁZEV ZNAČKA: 8. stanoviště  
VÝRŽNĚ / LINKA: MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE: Louny 8. 11. 2019

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení.

Vážený pane Kaválková,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 3. 7. 2019, ve které nás žádáte o vydání stanoviska k umístění stavby příjezdové cesty k RD a k provádění souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku.

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:

1. Název stavby: Projektové práce a inženýrská činnost na pilotní lokalitě Meziboří
2. Parc. číslo: 264/1, 264/3, 264/4
3. Kat. území: Meziboří u Litvínova (693600)
4. Investor: VÚV TGM, v. v. i
5. Předložené podklady: žádost, plánek
6. Sdělení o existenci sítě DSO: 101134122

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení, která jsou v majetku naší společnosti:

Typ zařízení: kabelové vedení  
SÚZ: DS-NN-100807-UU0009 Meziboří-provozní obec  
Napětová hladina: 0,4 kV

Sděluje Vám, že udělujeme souhlas s prováděním činností zasahujících do ochranného pásma předměrného el. zařízení.

Povoleny činnosti \*): 1, 2, 3, 4

\*) Legenda povolených činností:

1 – stavební práce  
4 – umístění stavby  
2 – zemní práce  
5 – skladování hořavin  
3 – kácení a prořez  
6 – skladování výbušnin

ČEZ Distribuce, a. s.,  
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860,  
Linka pro hlášení poruch: 800 850 880 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |  
iČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoji: KB Praha 39-4644802670100 |  
zastávající adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Píseň, Guldenerova 2577/19, PSČ 328 00

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření k sítím.
2. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 8005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
3. Naše kabely Vám budou bezplatně na požádání vytýčeny. Kabely lze bez našeho vědomí odkrýt pouze k zákrytovým deskám. Pro další práce se kabely musí vypnout!
4. Vytyčení (musíte mít platnou situaci s našimi sítěmi - Geoportál ČEZ), odstávky kabelů, a hlavně kontrolu uložení před záhozem (se zápisem do stavebního deníku), nárokujete u provozovatele, oddělení Sítě Louny, pracoviště Most (na některé z adres uvedených v zápatí). Trasy a hloubky uložení se i po vytyčení musí považovat za informativní.
5. Veškeré práce v ochranném pásmu el. zařízení budou prováděny s největší opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti el. vedení.
6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů
7. Bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce, a. s. pro manipulace a údržbu.
8. Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnovení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit naší společnosti.
9. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny naší společnosti a budou opraveny na náklady viníka.
10. ČEZ Distribuce, a. s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek.
11. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně současné výškové nivelety země oproti současnému stavu.
12. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
13. Jakékoliv události mající vliv na provoz předměrných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.

Náš souhlas s činností v OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT services, a. s. a Telco Pro Services, a. s.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto rozhodnutí o udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu, a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

V případě nutnosti nás můžete kontaktovat na naší Zákaznické lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, při hovoru s operátorem uvádějte laskavě naši značku ze záhlaví dopisu.

S pozdravem

*ing. Kola*

ČEZ Distribuce, a. s.  
Dřívě, Odklin N- Podmínky  
Telefón 874/8  
PSČ 465 03  
IČ: 247 26 035

13.

Ing. Vladimír Koten  
vedoucí oddělení Správa energetického majetku Sítě Sever  
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha

podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 459/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a dle 1 metru po obou stranách krajního kabelové trasy, nad 110 kV dle 3 metru po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:


- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metru od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
- 3. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
- 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa podzemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2008 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyznačeny a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- 7. Je zakázáno manipulovat s označenými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutí stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výsaznou tabulkou dle ČSN ISO 3884.
- 8. Před zákozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udušena, kabely zaplaskovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- 10. Baz předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- 11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozovatelům.
- 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

- 8 - 11 - 2019  
*J. H.*

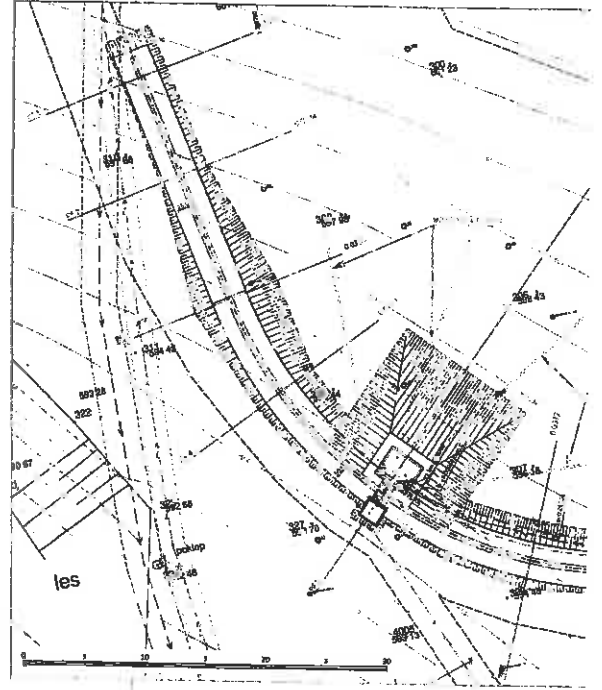

13. 19.  
 ČEZ Distribuce, s. r. o.  
 Tajovská 874/8  
 PSC 495 08  
 IČ: 247 29 035  
 8 - 11 - 2019  
 J. Hlaváč

Přehled výhledů	
1. výhled	2. výhled
3. výhled	4. výhled
5. výhled	6. výhled
7. výhled	8. výhled
9. výhled	10. výhled
11. výhled	12. výhled
13. výhled	14. výhled
15. výhled	16. výhled
17. výhled	18. výhled
19. výhled	20. výhled
21. výhled	22. výhled
23. výhled	24. výhled
25. výhled	26. výhled
27. výhled	28. výhled
29. výhled	30. výhled
31. výhled	32. výhled
33. výhled	34. výhled
35. výhled	36. výhled
37. výhled	38. výhled
39. výhled	40. výhled
41. výhled	42. výhled
43. výhled	44. výhled
45. výhled	46. výhled
47. výhled	48. výhled
49. výhled	50. výhled
51. výhled	52. výhled
53. výhled	54. výhled
55. výhled	56. výhled
57. výhled	58. výhled
59. výhled	60. výhled
61. výhled	62. výhled
63. výhled	64. výhled
65. výhled	66. výhled
67. výhled	68. výhled
69. výhled	70. výhled
71. výhled	72. výhled
73. výhled	74. výhled
75. výhled	76. výhled
77. výhled	78. výhled
79. výhled	80. výhled
81. výhled	82. výhled
83. výhled	84. výhled
85. výhled	86. výhled
87. výhled	88. výhled
89. výhled	90. výhled
91. výhled	92. výhled
93. výhled	94. výhled
95. výhled	96. výhled
97. výhled	98. výhled
99. výhled	100. výhled

