


PŘÍSTROJE

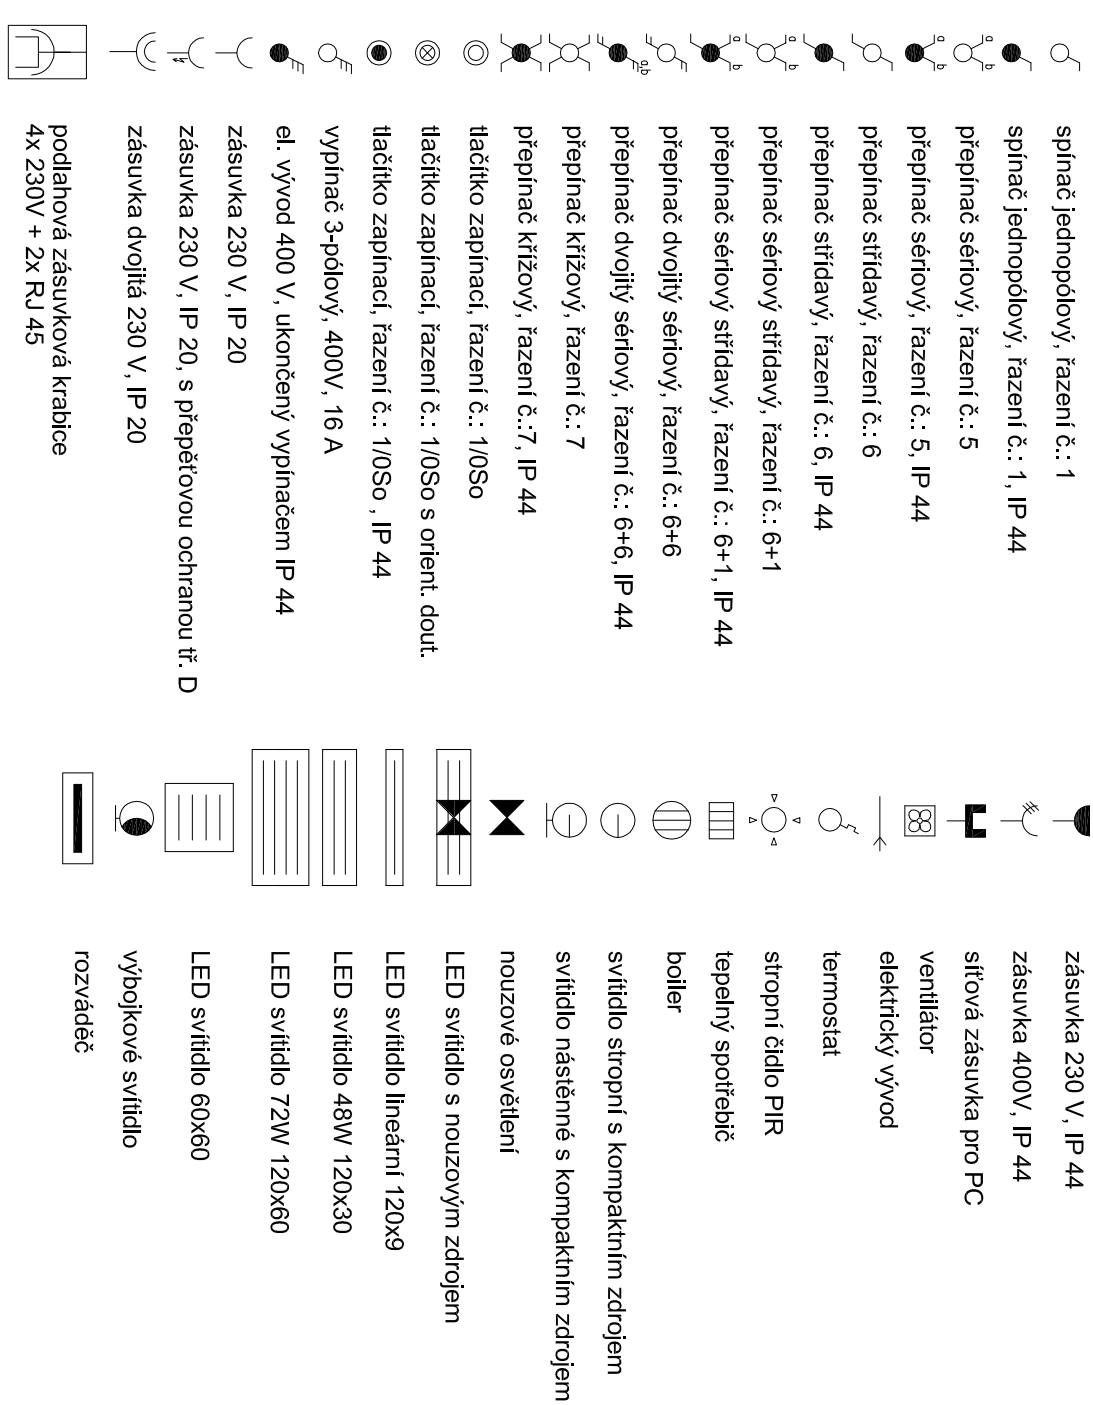

POZNÁMKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA V SILICI: 3+N AC 50Hz, 400 TN-C
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU: 3+N+PE AC 50Hz, 400 TN-S
OCHRANĚNÍ OPATŘENÍ: DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
čl. 411 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM DO ZDROJE
PROSTŘEDÍ: viz.: TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Libor Kučera		Ing. Libor Kučera	Vypracoval:
projekování elektrických zařízení Češ. k.p. 223, 696 14 tel. 606 154 364		Ing. Libor Kučera	Zodpovědný projektant:
		Kroj Jihomoravský	Město: Brno – střed
			Alcoa: REKONSTRUKCE 2.NP ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY LIDICKÁ 25, 27
		Suplen: DPS	Část: ELEKTROINSTALACE – Světelné obvody
		Měřitko: 1:50	
		Formát: 10x A4	
		Datum: 6/2024	
		Vyr. č.: D.1.4.3.2	
		Č. zak.: 117/24	
			Investor: VUKOZ Kvalitné městiště 391, 252 43 Pustkovec