


PRÍSTROJE

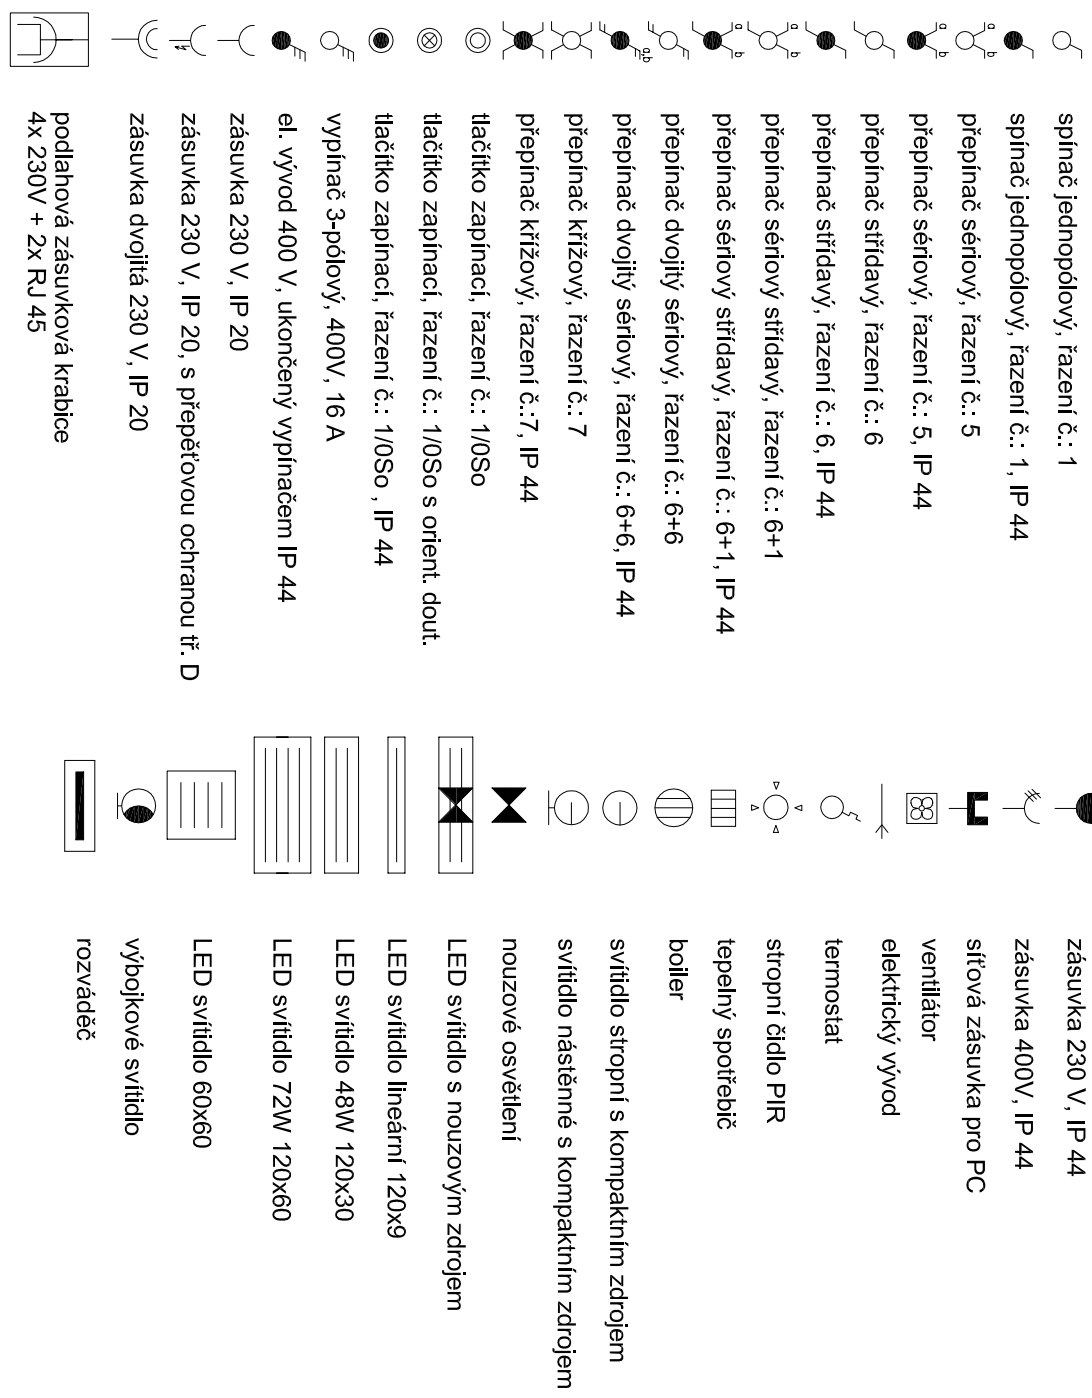

POZNÁMKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA V SITÍ: 3 PEN AC 50Hz, 400 TN-C
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU: 3+N+PE AC 50Hz, 400 TN-S
OCHRANĚ OPATŘENÍ: DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Čl. 411 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

PROSTŘEDÍ: viz.: TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypisoval:	Ing. Libor Kučera	Ing. Libor Kučera projevtovní elektrických zařízení Čejč. č.p. 223 696 14 tel.: 606 154 964
Zodpovědný projektant:	Ing. Libor Kučera	
Místo: Brno – střed	Kraj: Jihomoravský	
Adresa: REKONSTRUKCE 2.NP ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY LUDČICKÁ 25, 27	Stupeň: DPS	Formát: 10x A4
Část: ELEKTROINSTALACE – Trubkováný sítobroudu	Měřítok: 1:50	Datum: 6/2024
Investor: VUKOZ Křehlové náměstí 391, 252 43 Píluhobice	Výř. č.: D.1.4, 3.4	Č. zak.: 17/24