


3NPE TN-C-S 3x400/230V 50Hz In-63A Ik-10kA

PE
N




VYPRACOVANÝ	PALLAN	KONTAKT - projektant kancelář
KRESLIL	SMILE	Milos Pallan U cukrovary 1070
ZOB. PRŮJ.	PALLAN	Kvalita nad Vlt.
TECHNICKÝ		
UJAZE D STAVBY		
INVESTOR:		
REKONSTRUKCE ARMATURNÍHO DOMKU		
VÝPUSTI MACHOVA JEZERA		
Místo stavby: STARÉ SPLAVY		
NAZEV SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE		
JEDNOPÓLOVÉ SCHEMA ROZVADĚČE RM1		
		213050302

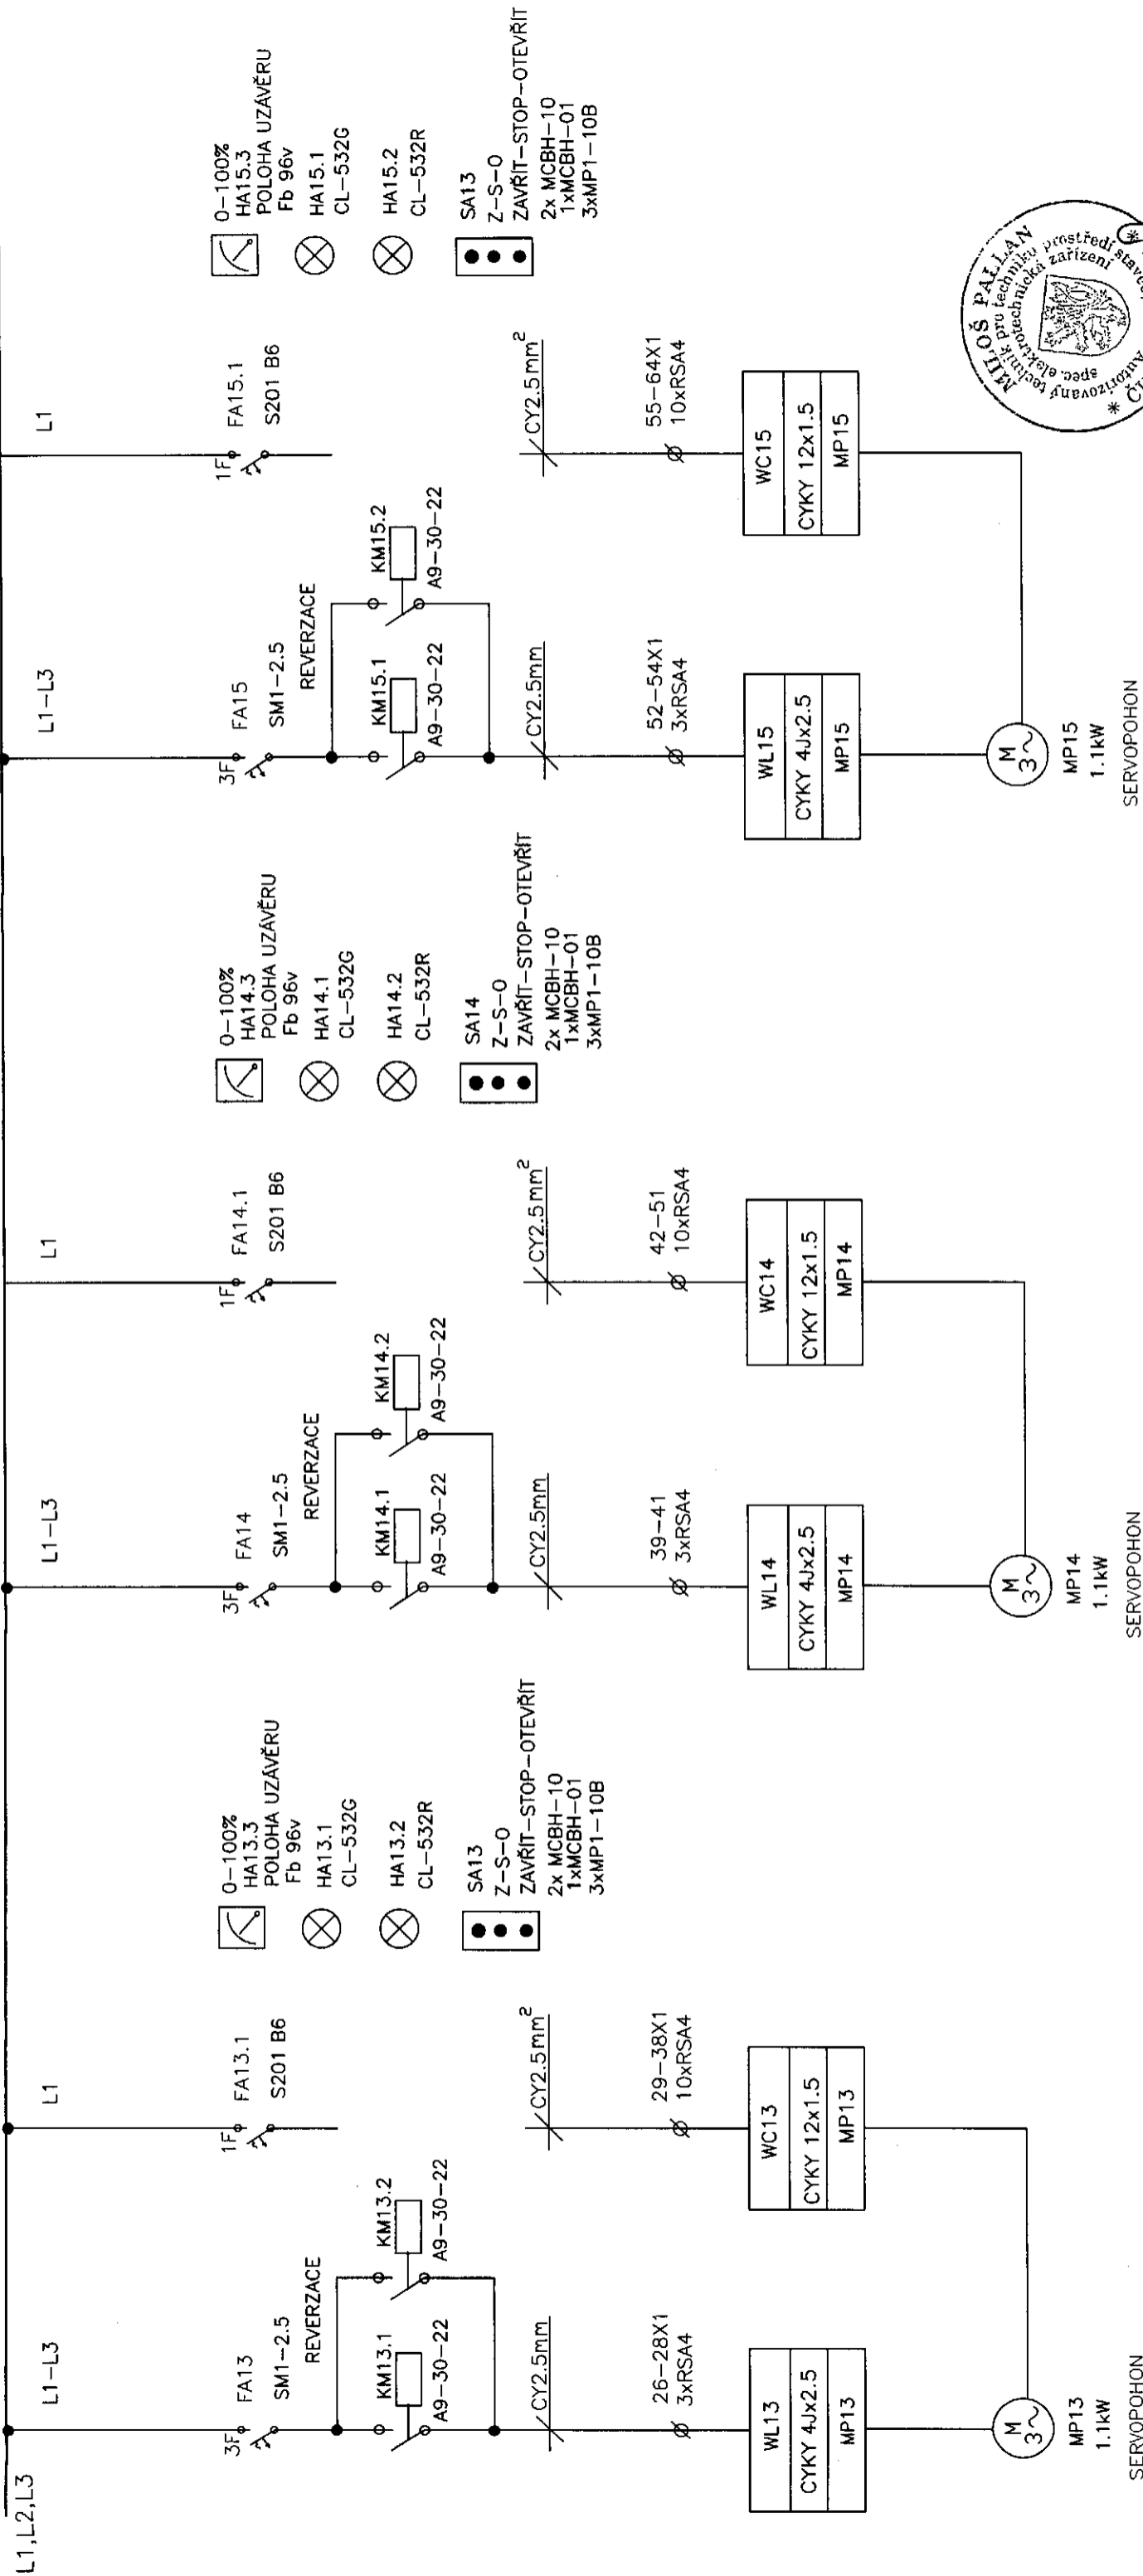

VÝPRAVDIVAL	PALLAN				KONTERO – projektová kancelář Miles Pallen U kultúrarsy 1070 Krausguy nad Vlt.
KRESIL	SMILE				
ZODP. PROJ	PALLAN				
TECHNOLÓG					
UDALÉ B STAVĚ					ICD
INVESTOR:					41467370
REKONSTRUKCE ARMATURNÍHO DOMKU					DATUM
VÝPUSTI MACHOVA JEZERA					07/2013
Místo stavby: STARÉ SPLAVY					STUP. PROJEKTU
MAZEVSILNOPROUDA' ELEKTROINSTALACE					PROVADĚCÍ DOKUMENTACE
JEDNOPÓLOVÉ SCHEMA ROZVADĚČE RM1					ČÍSLO ZAKÁZKY
					2130503
					NČÍSLO
					ČÍSLO REVIZE
					Č. KOPIE
					Č. VÝKRESU
					213050303

L1+N+PE 230V 50Hz - TN-S

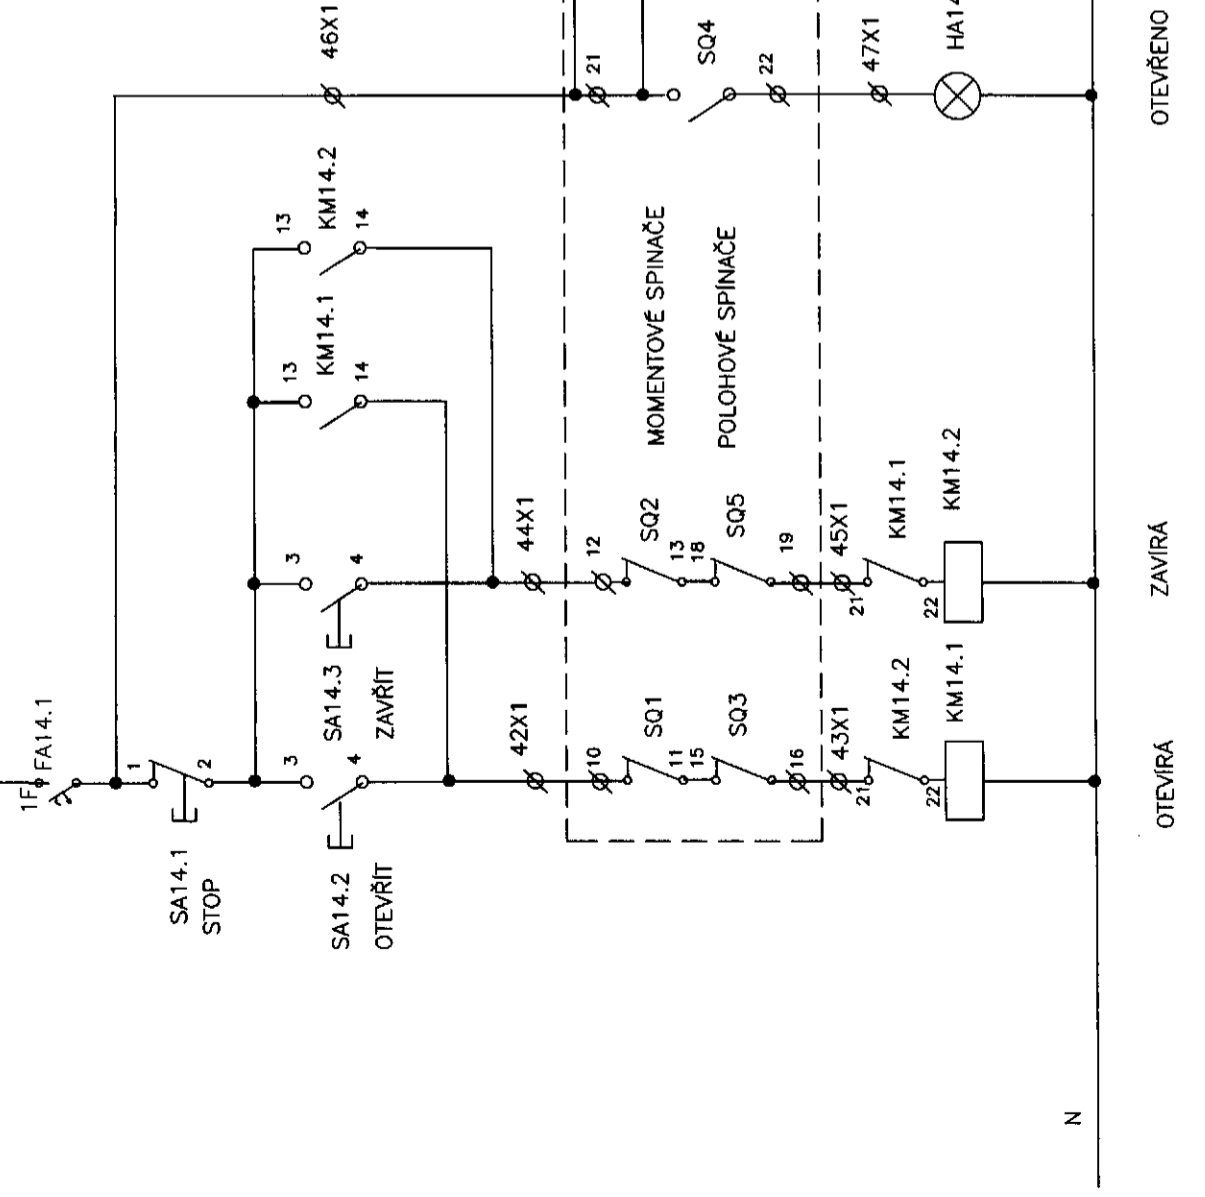



SERVOPOHON MP14

UKAZATEL	EL.TOPENÍ	ZAVŘENO	OTEVŘENO	ZAVÍRÁ	OTEVÍRÁ
POLOHY UZAVŘENÍ					
SERVOPOHONU					




SERVOPOHON MP14




[illegible]





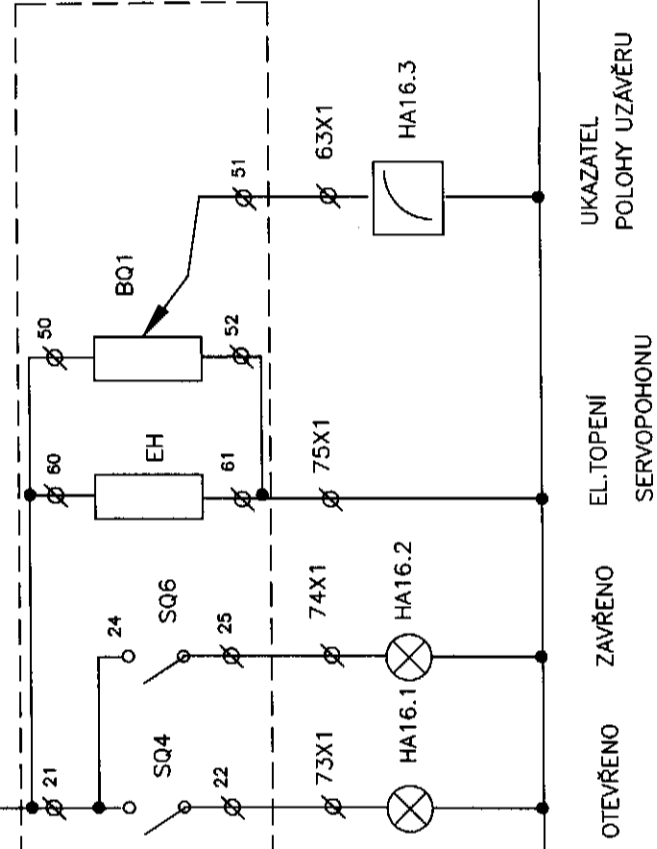
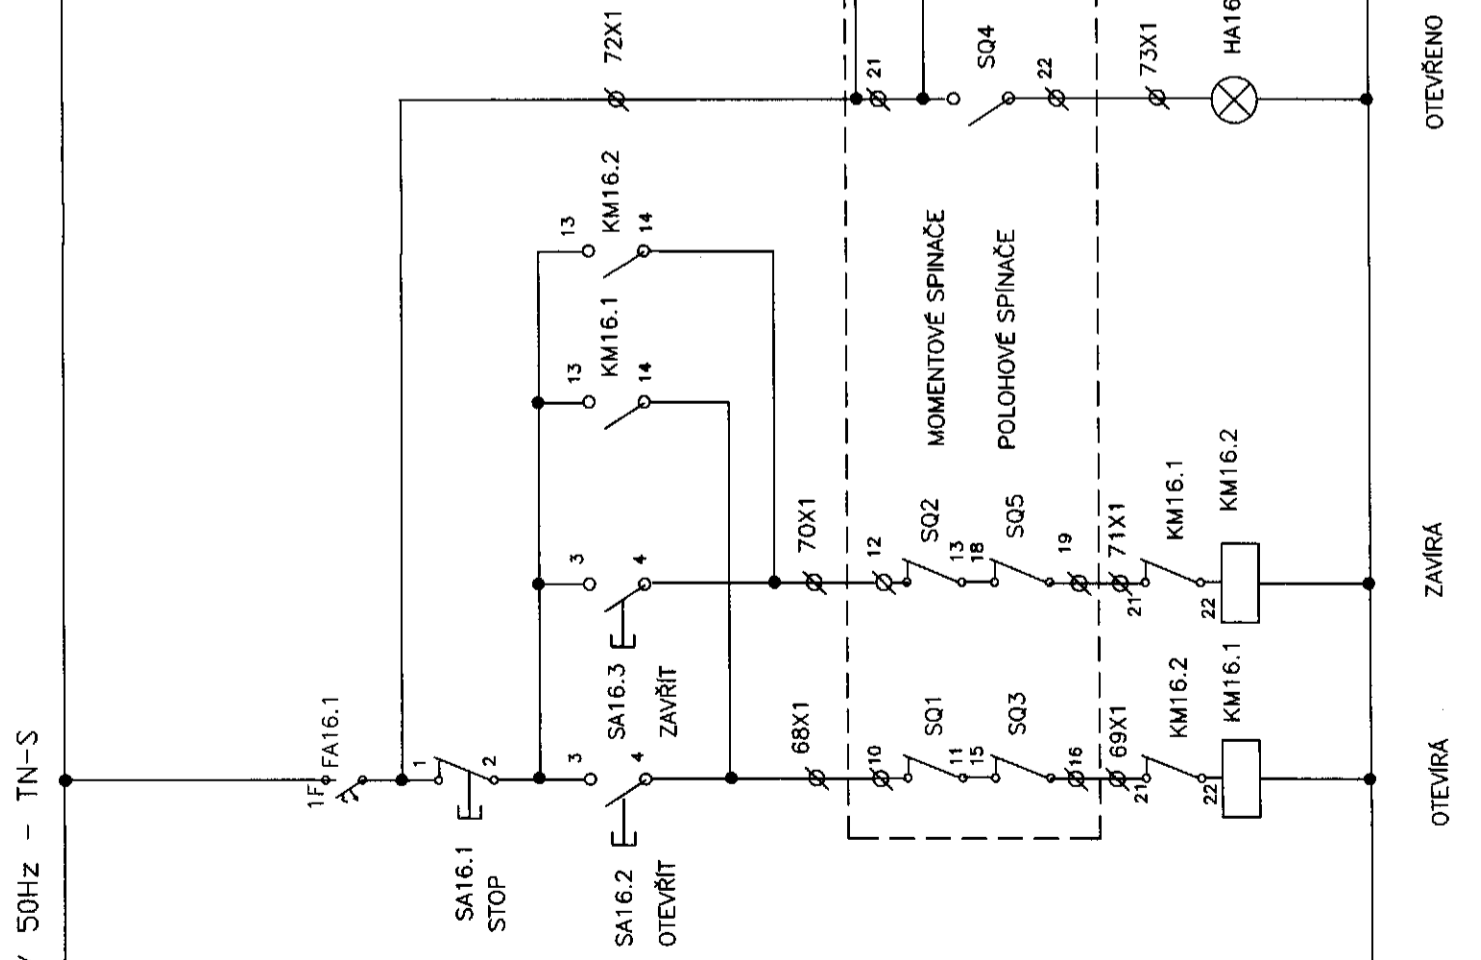


SERVOPOHON MP16

[illegible]

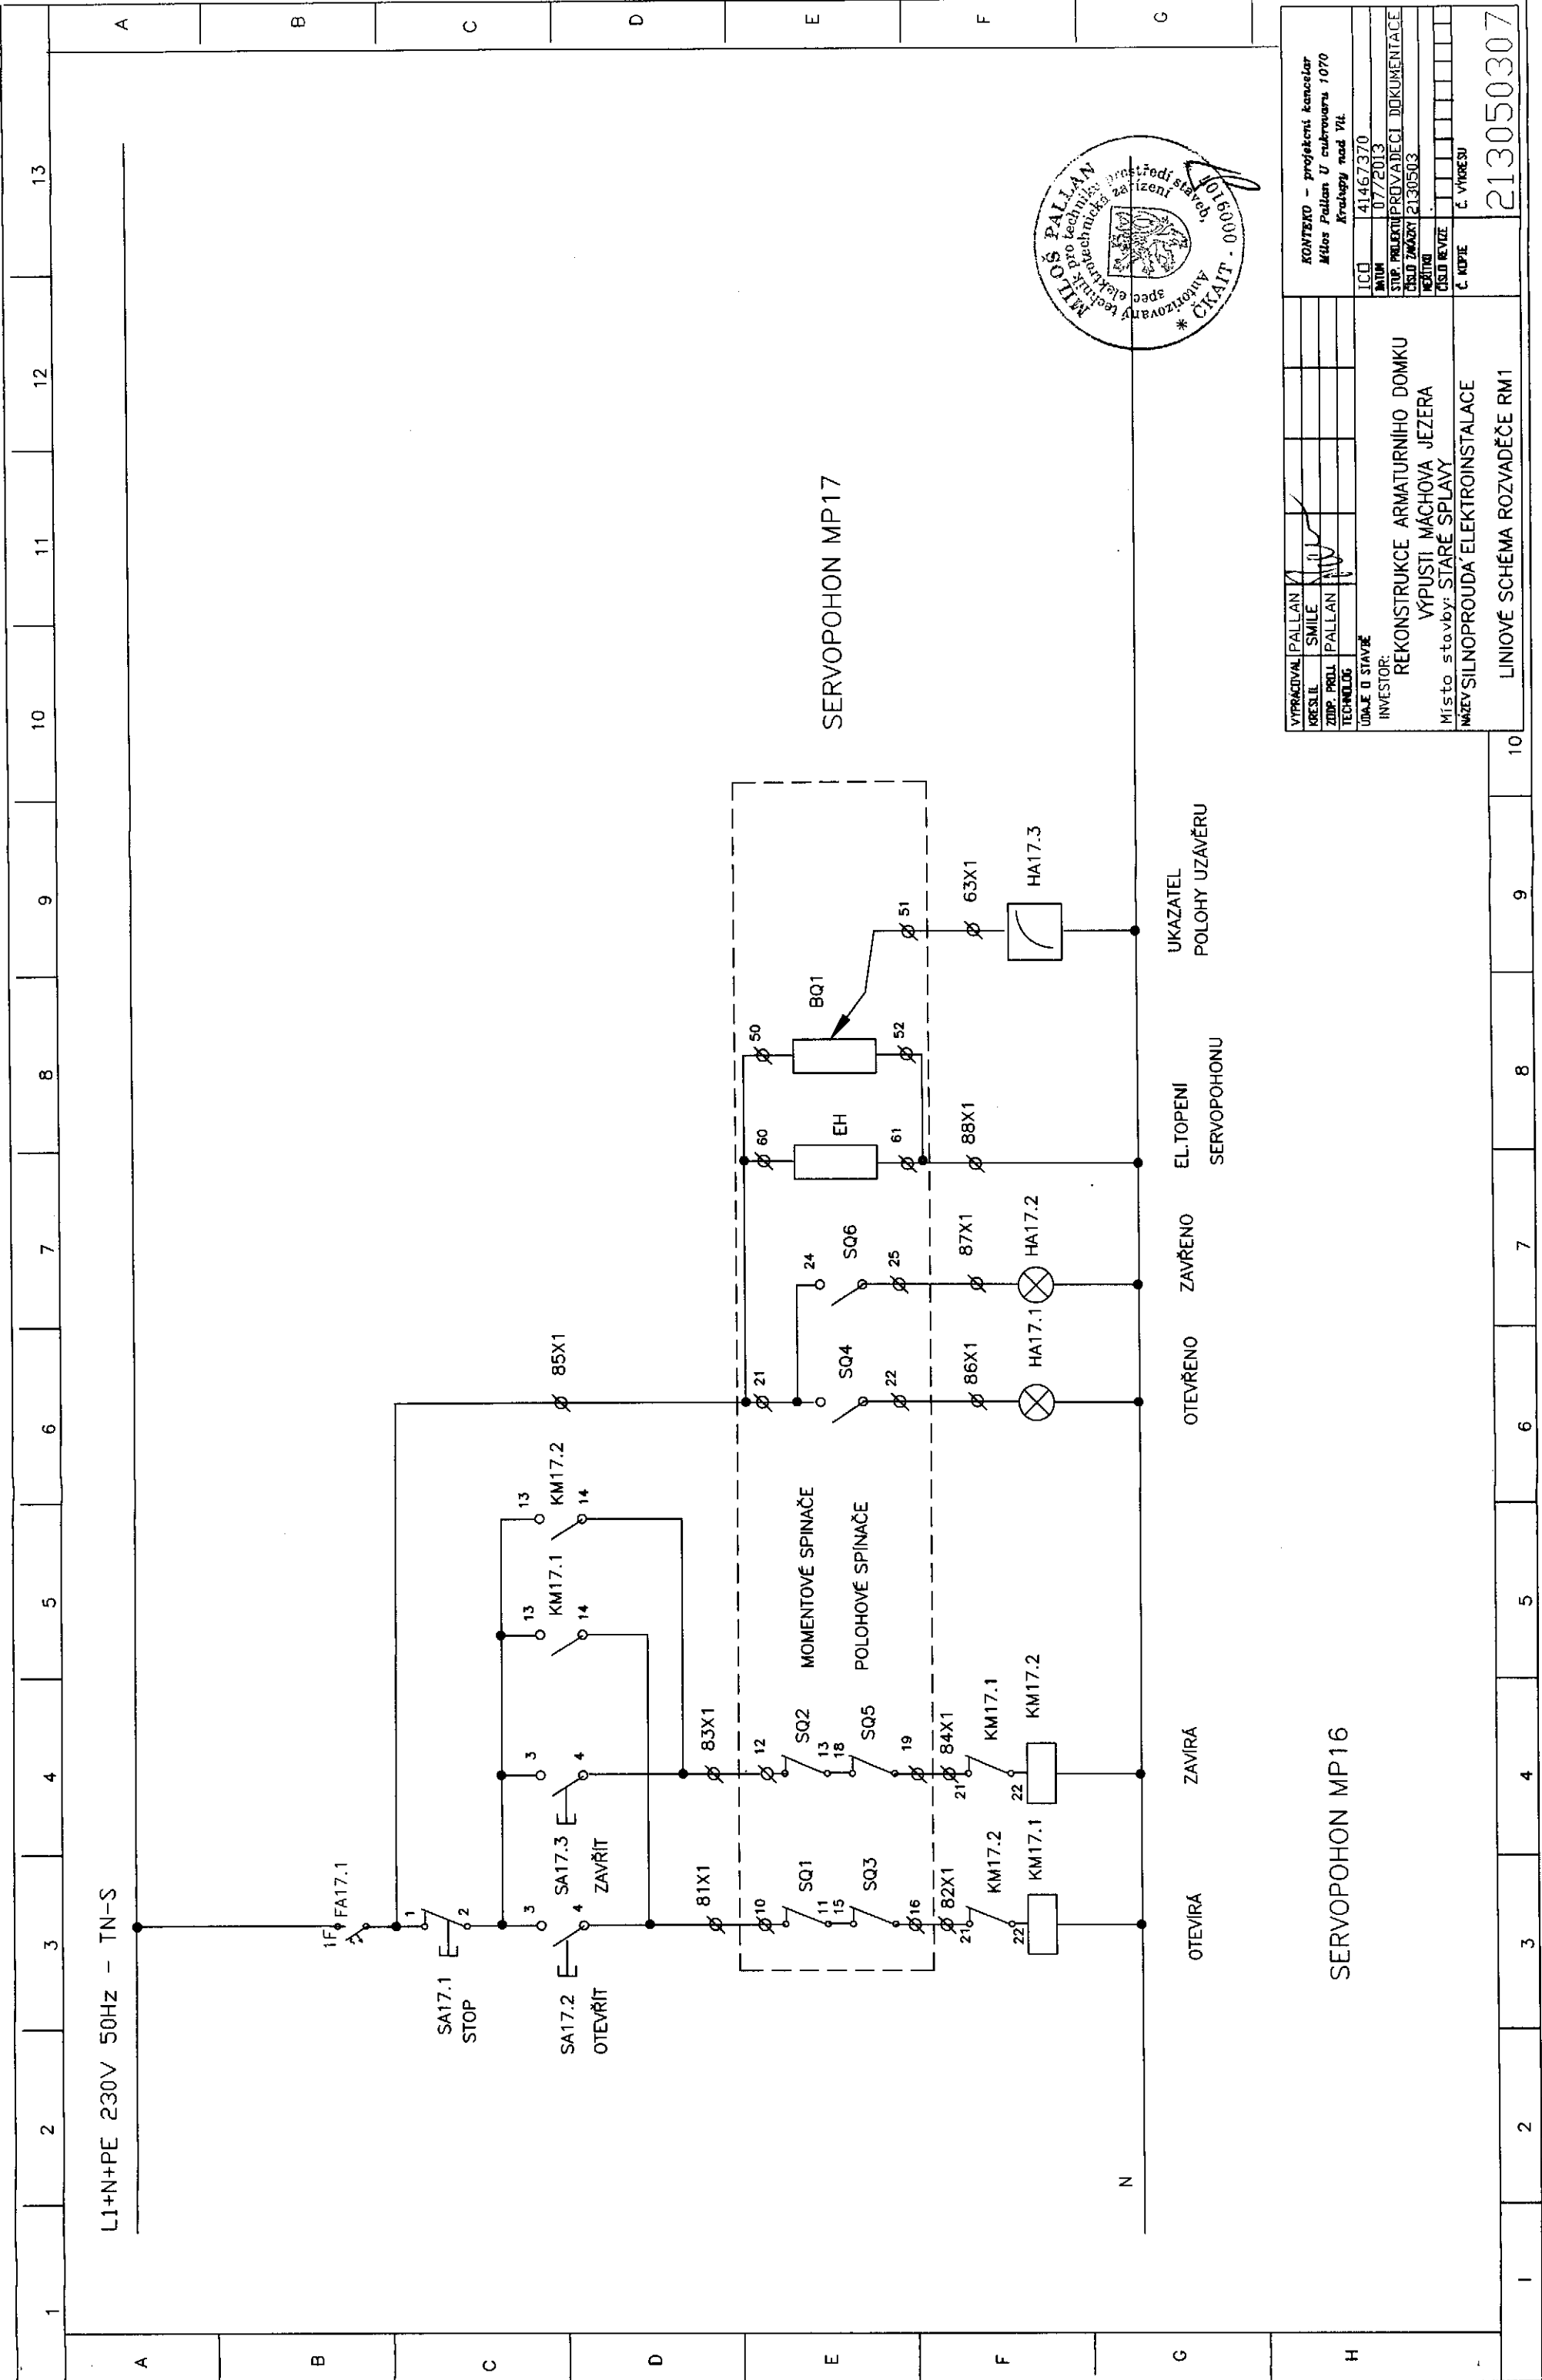


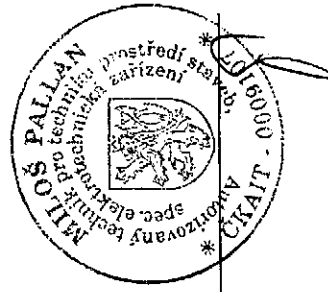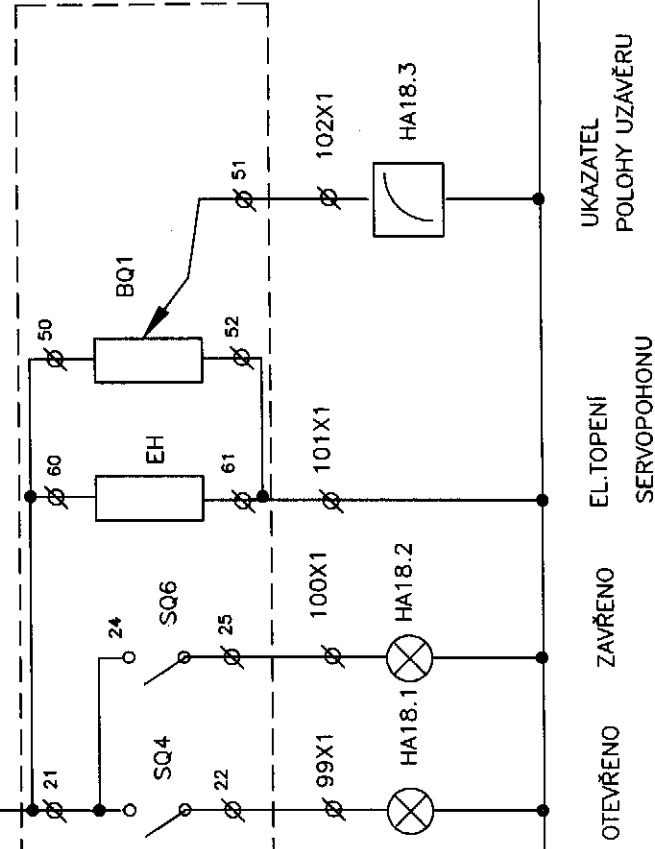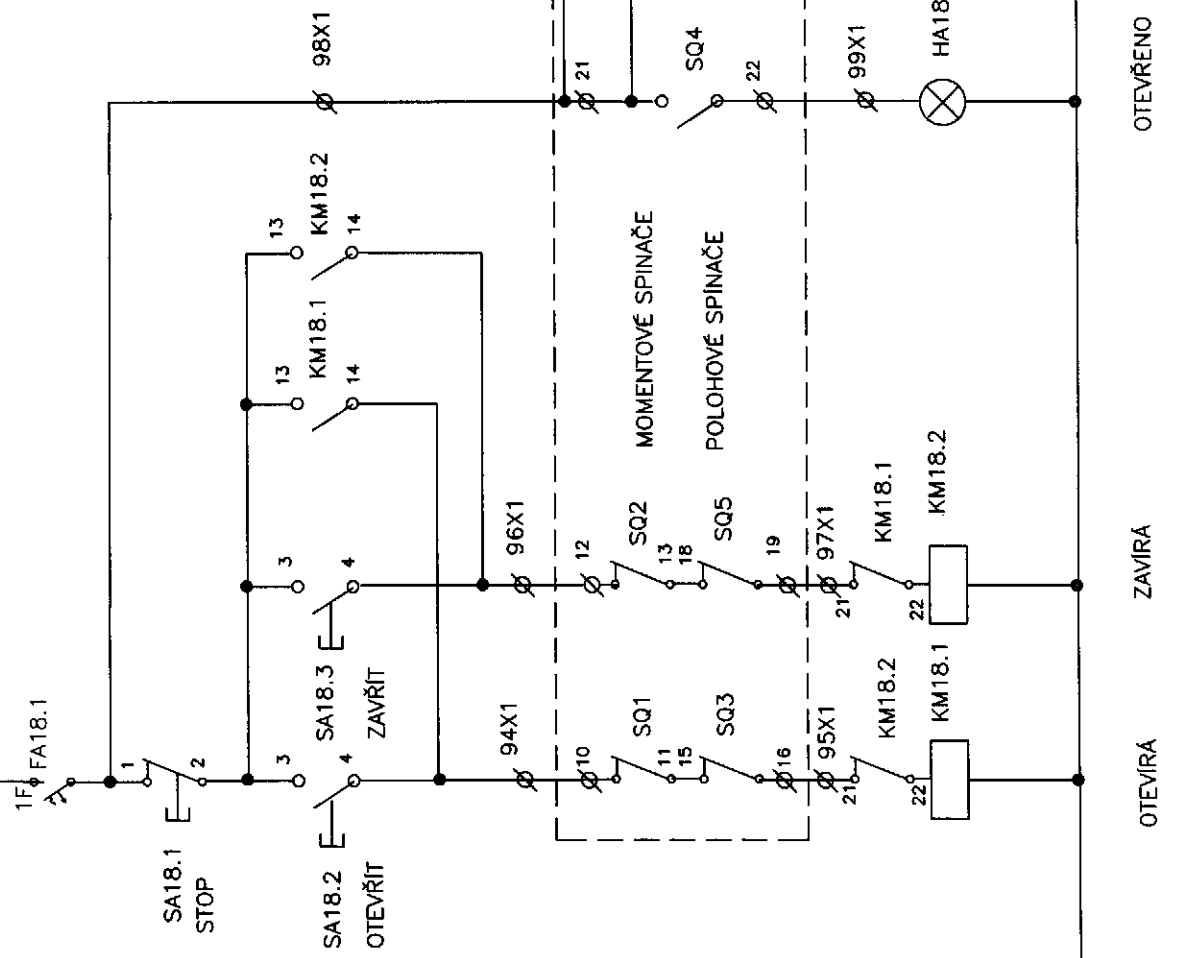[illegible]

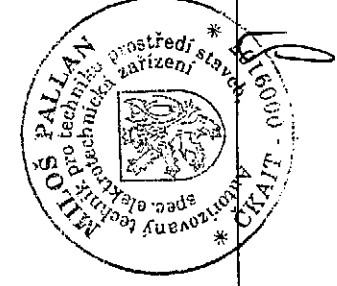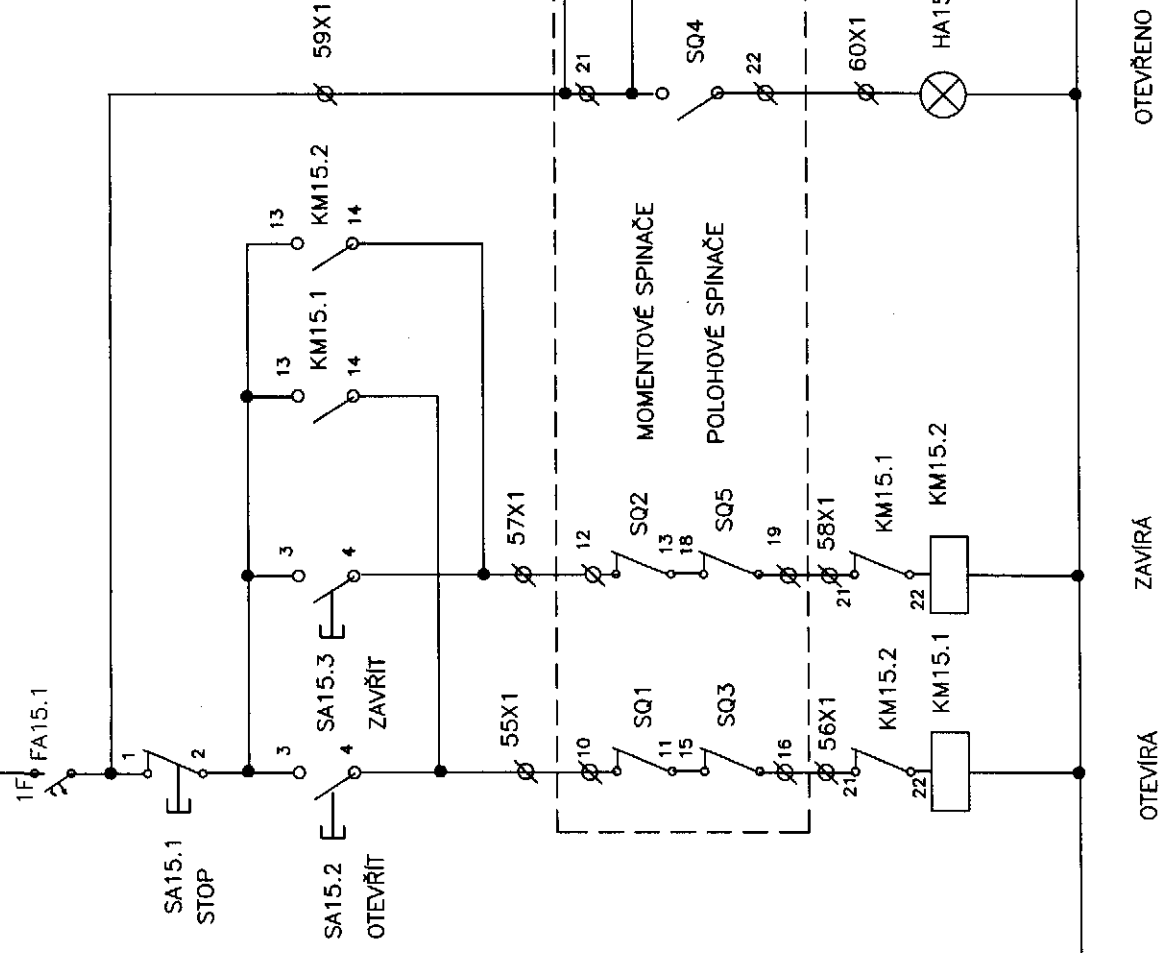

VÝPRAVNÍK	PALLAN					KONTEKO – projektční kancelář Miloš Pallan U cukrovaru 1070 Bratislava nad Vlt.
KRESIL	SMILE					
ZODP. PROJ.	PALLAN					
TECHNOLÓG						
LÚČE II STAVBE						ICD 41467370 BUDOVY 07/2013
INVESTOR:						STUP. PROJEKTU PROVÁDECI DOKUMENTACE
						CÍSLO ZAKAZKY 2130503
						REVIÓR
Místo stavby:						CÍSLO REVIZIE
NÁZEV SILNOPROUDA'ELEKTROINSTALACE						Č. VHORESU
LINIOVÉ SCHÉMA ROZVADĚČE RM1						213050310



VÝPRACOVNÍK	PALLAN					KONTEKO – projektční kancelář Miloš Pallan, U cukrovny 1070 Kralupy nad Vlt.
KRESLIL	SMILE					
ZÚP. PRŮJ.	PALLAN					
TECHNOLOGIE						
ÚDAJE O STAVĚ						JCD 41467370 DATUM 07/2013
INVESTOR:						STUP. PROJEKTU PROVÁDEČI DOKUMENTACE
REKONSTRUKCE ARMATURNÍHO DOMKU						ČÍSLO ZAKAZKY 2130503
VÝPUSTI MÁCHOVA JEZERA						MĚŘITVO
Stavby: STARÉ SPLAVY						ČÍSLO REVIZE
MÍSTO STAVBY: STARÉ SPLAVY						Č. KÓPIE
NÁZEV SILNOPROUDA' ELEKTROINSTALACE						Č. VÝKRESU
TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE						213050312




ER212

STAVEBNÍ NIKA 400x650x250mm
 SPODNÍ OKRAJ 1400mm NAD TERÉNEM
 PŘÍRODNÍ A VYVODNÍ KABELY JSOU V DŘÁŽCE
 POD OMITKOU.

VYPRACOVANÉ	PALLAN					KONTEKO – projektční kancelář Milos Pallan U cukrovárny 1070 Kralupy nad Vlt.
KRESLEN	SMILE					
ZODP. PROJ.	PALLAN					
TECHNOLÓG						
JEDNAJE O STAVBĚ						ICD 41467370
INVESTOR:						Datum 07/2013
REKONSTRUKCE ARMATURNÍHO DOMKU						STUP. PROJEKTU PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE
VÝPUSTI MÁCHOVA JEZERA						ČÍSLO ZAKAZKY 2130503
Místo stavby: STARÉ SPLAVY						NĚKITO
NÁZEV SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE						ČÍSLO REVIZE
JEDNOPÓLOVÉ SCHEMA ROZVADĚČE RE1						Č. KOPIE č. VÝKRESU
						213050314

STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO ROZVODU ČEZ

RM1 V ARMATURNIM DOMKU

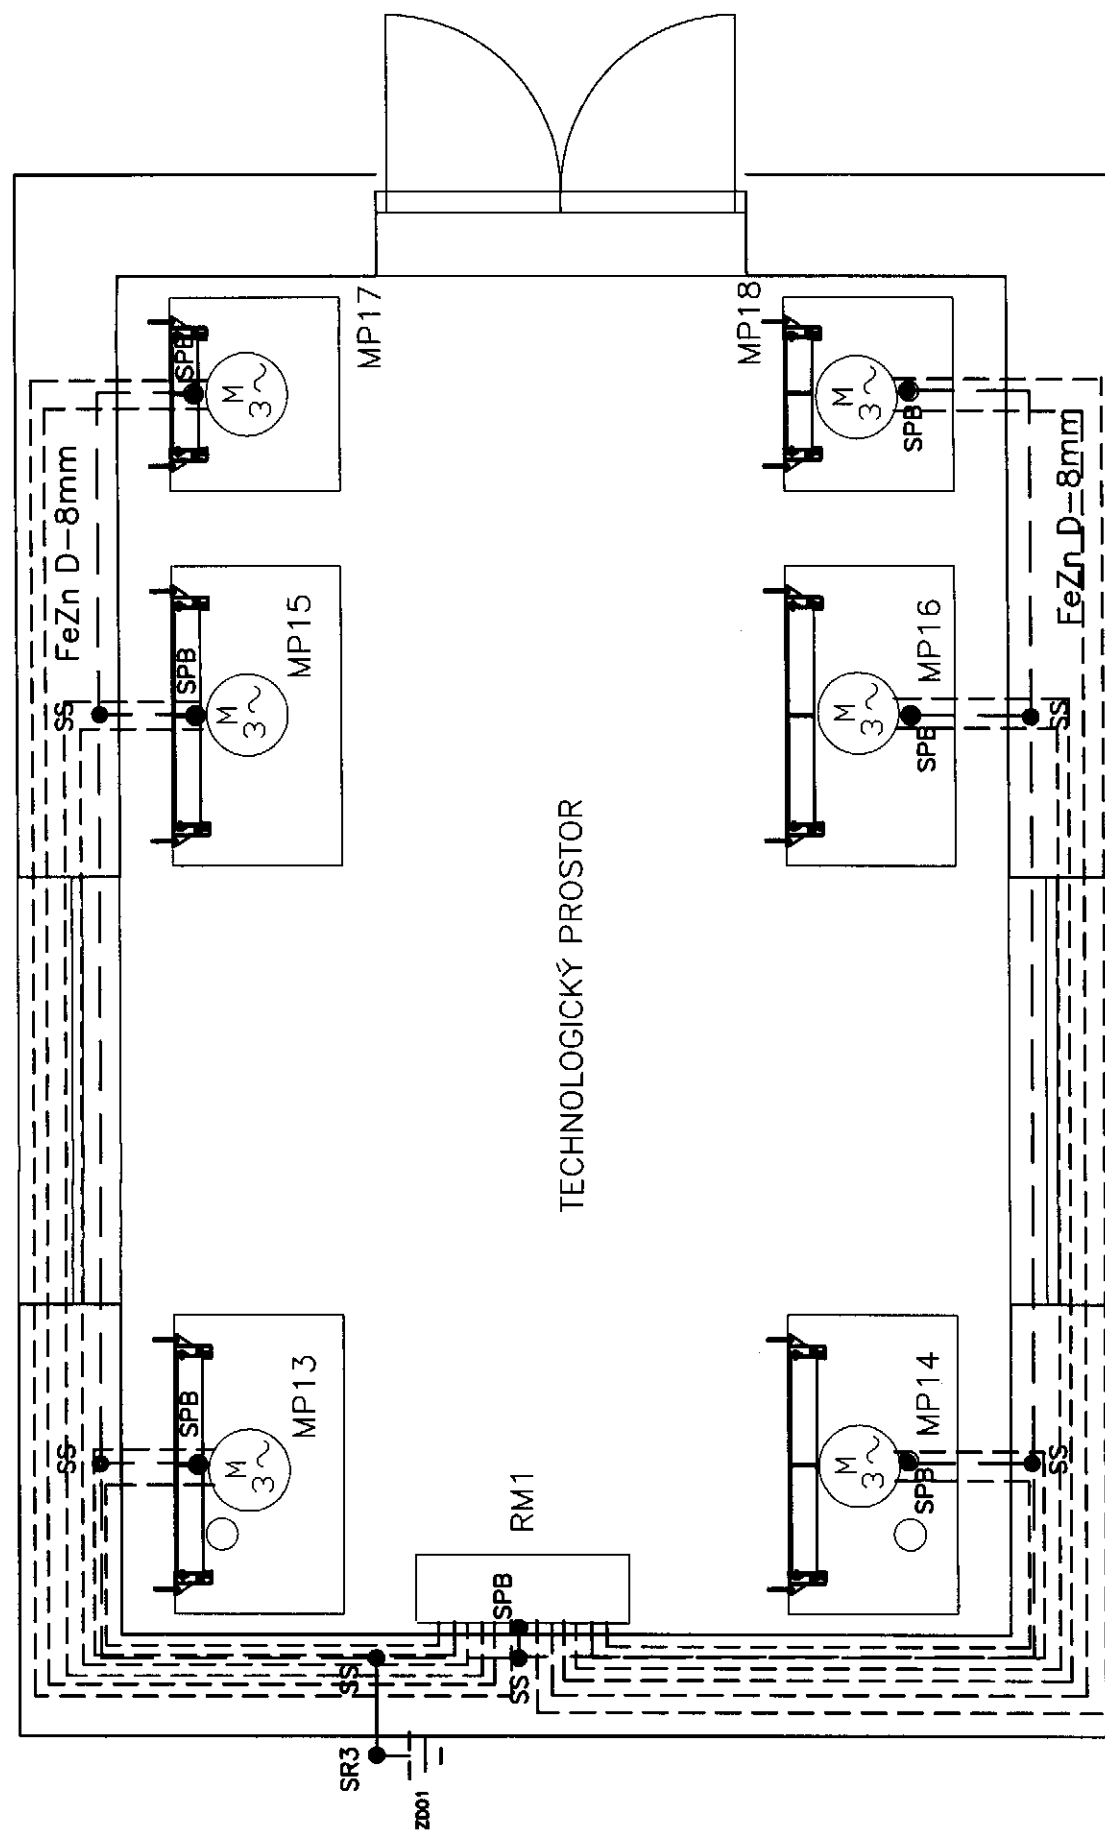[illegible]