


popis	přívod	Hlavní pospojování	garáž	sporák	kotel	wifi router	zvonek	osvětlení a	ovládání a	osvětlení				koupelna	zásuvkové okruhy				pračka	linka	linka	myčka
kabel	CYKY-J 4x10	H07V-R 16	CYKY-J 5x4	CYKY-J 5x2,5	CYKY-J 3x1,5		CYKY-O 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-O 3x1,5	CYKY-J 3x1,5				CYKY-J 3x2,5								
označení	RE	RSS-HEP	RG	eh1	z1.9-PK	z1.10-wifi	z1.10-wifi	s1.a	o1.a	s1.1	s1.2	s1.3	s1.4	z1.1	z1.2	z1.3	z1.4	z1.5-AP	z1.6-L1	z1.7-L2	z1.8-M	

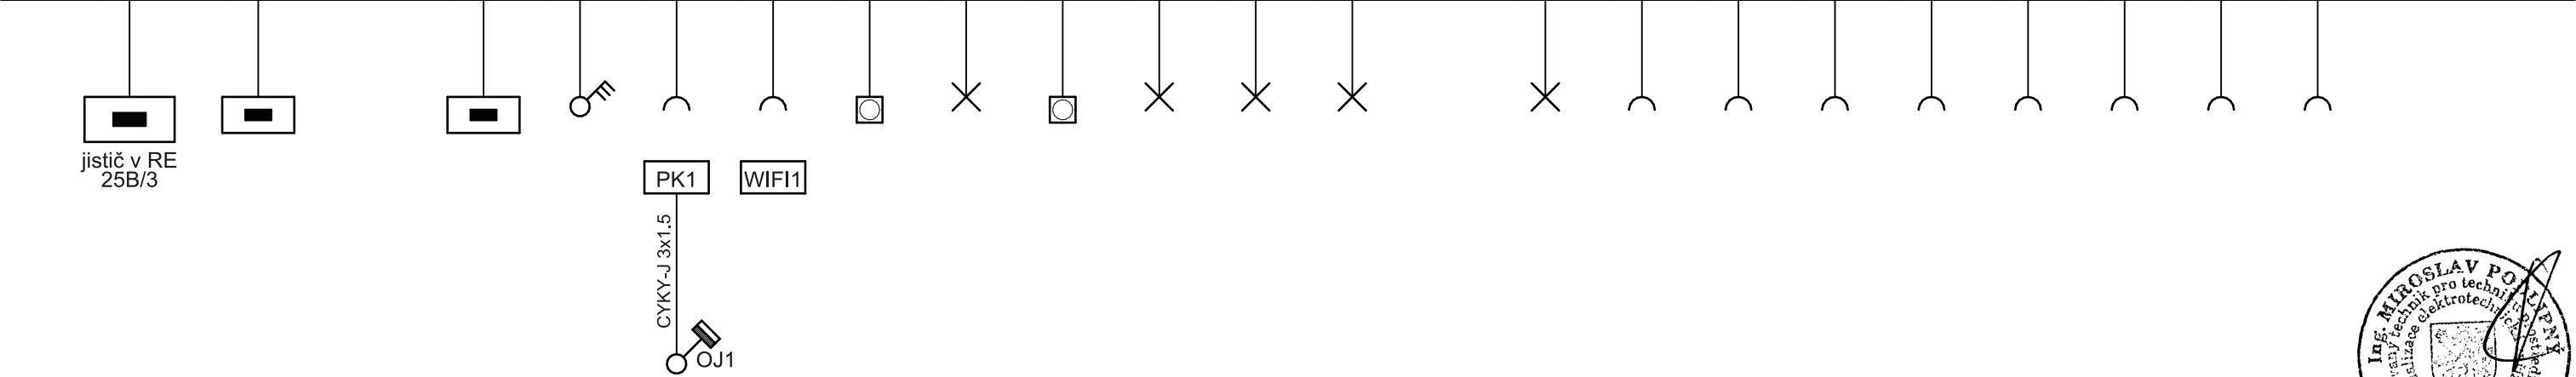

Poznámka: Hlavní vypínač - montáž na DIN lištu do rozvaděče  
Impulsní relé KP jsou 16A/1Z/c.230V~, na DIN lištu

- TYP RB1

ROZMĚRY

SOUSTAVA

JMENOVITÝ PROUD

ZKRATOVÁ ODOLNOST- 10 kA

KRYTÍ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
- plastový rozvaděč s plechovými dvířky pod omítku, 4 řadý, 54PLE

- š=362mm, v=778mm, hl=95mm

- 3PEN~50Hz, 400V/TN-C - do místa rozdělení, 3NPE~50Hz, 400V/TN-S

- 40 A

- IP 30 / IP 20

- KRYTÍM A IZOLACÍ

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

SOLLERTIA

HLAVNÍ PROJEKTANT		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Vladislav Jána		Ing. Miroslav Podlipný	Ing. Miroslav Podlipný
INVESTOR Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí			ZAKÁZKA
MÍSTO Vrchlabí, okres Trutnov, kraj Královéhradecký			DATUM Duben 2016
AKCE	Změna užívání stavby č.p.502 Stavidlový vrch, Vrchlabí Projektová dokumentace pro provádění stavby	STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA	Technika prostřední staveb - Elektroinstalace Rozvaděč 1.NP - RB1	LIST / POČET LISTŮ 1 / 1	D.07.5

