



STÁVAJÍCÍ STAV

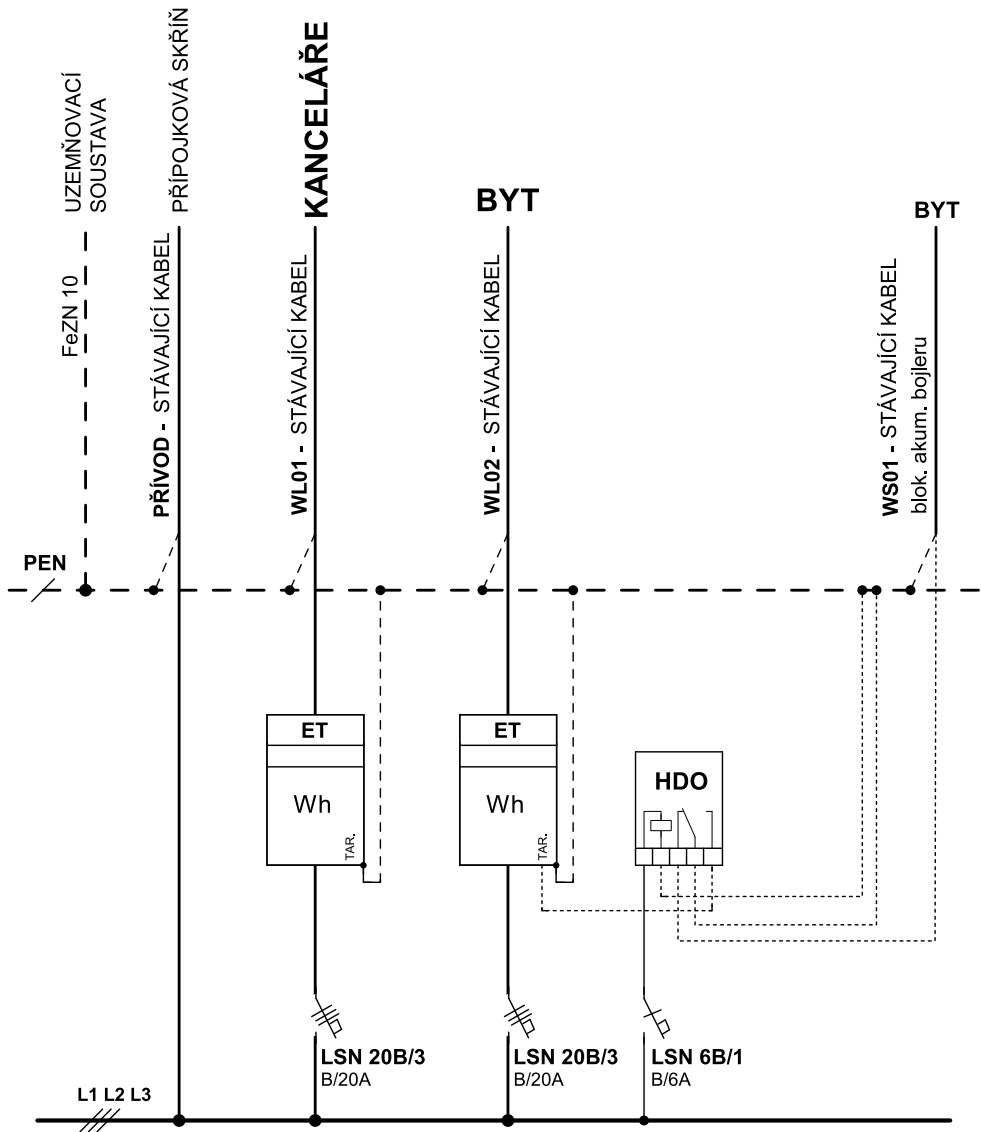

NOVÝ STAV

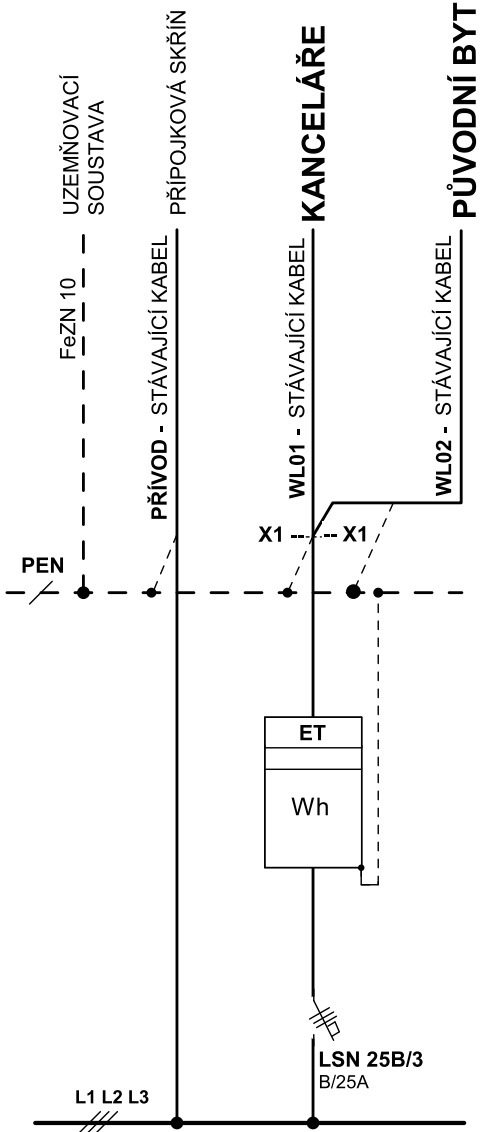

SOUSTAVA : 3 + PEN 3 x 400/230V AC 50Hz - TN-C
OCHRANA : ZÁKLADNÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACÍ
PŘI PORUŠE - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

INVESTOR : Správa KRNP Dobrovského 3 543 01 Vrchlabí	Pavel MUNZAR Projektování elektrických zařízení 543 03 Vrchlabí Sportovní 172 IČO: 13189638 tel. 603 513 338	ČÍS. ZAKÁZKY : 8/2016
VED. AKCE : ing. Jan Chaloupský	AKCE : Špindlerův Mlýn č.p.275 Stav. úpravy spojené se změnou užívání D.1.4-EL. - ELEKTROINSTALACE	STUPEŇ : DS
VYPRACOVAL : Pavel Munzar	PŘÍLOHA : ÚPRAVA EL.MĚROVÉHO ROZVADĚČE RM	DATUM : 02/2016
KRESLIL : Pavel Munzar		FORMÁT : 2 x A4
		MĚŘÍTKO :
		ČÍS. PŘÍLOHY : D.1.4-EL.06