



Pohled na úpravu štítových stěn, 1:50

hranoly 60x40mm pro pobití svílym dřevěným obkladem

na stávající šiftové krokvě připevnit zvenčí hranol 150x150mm

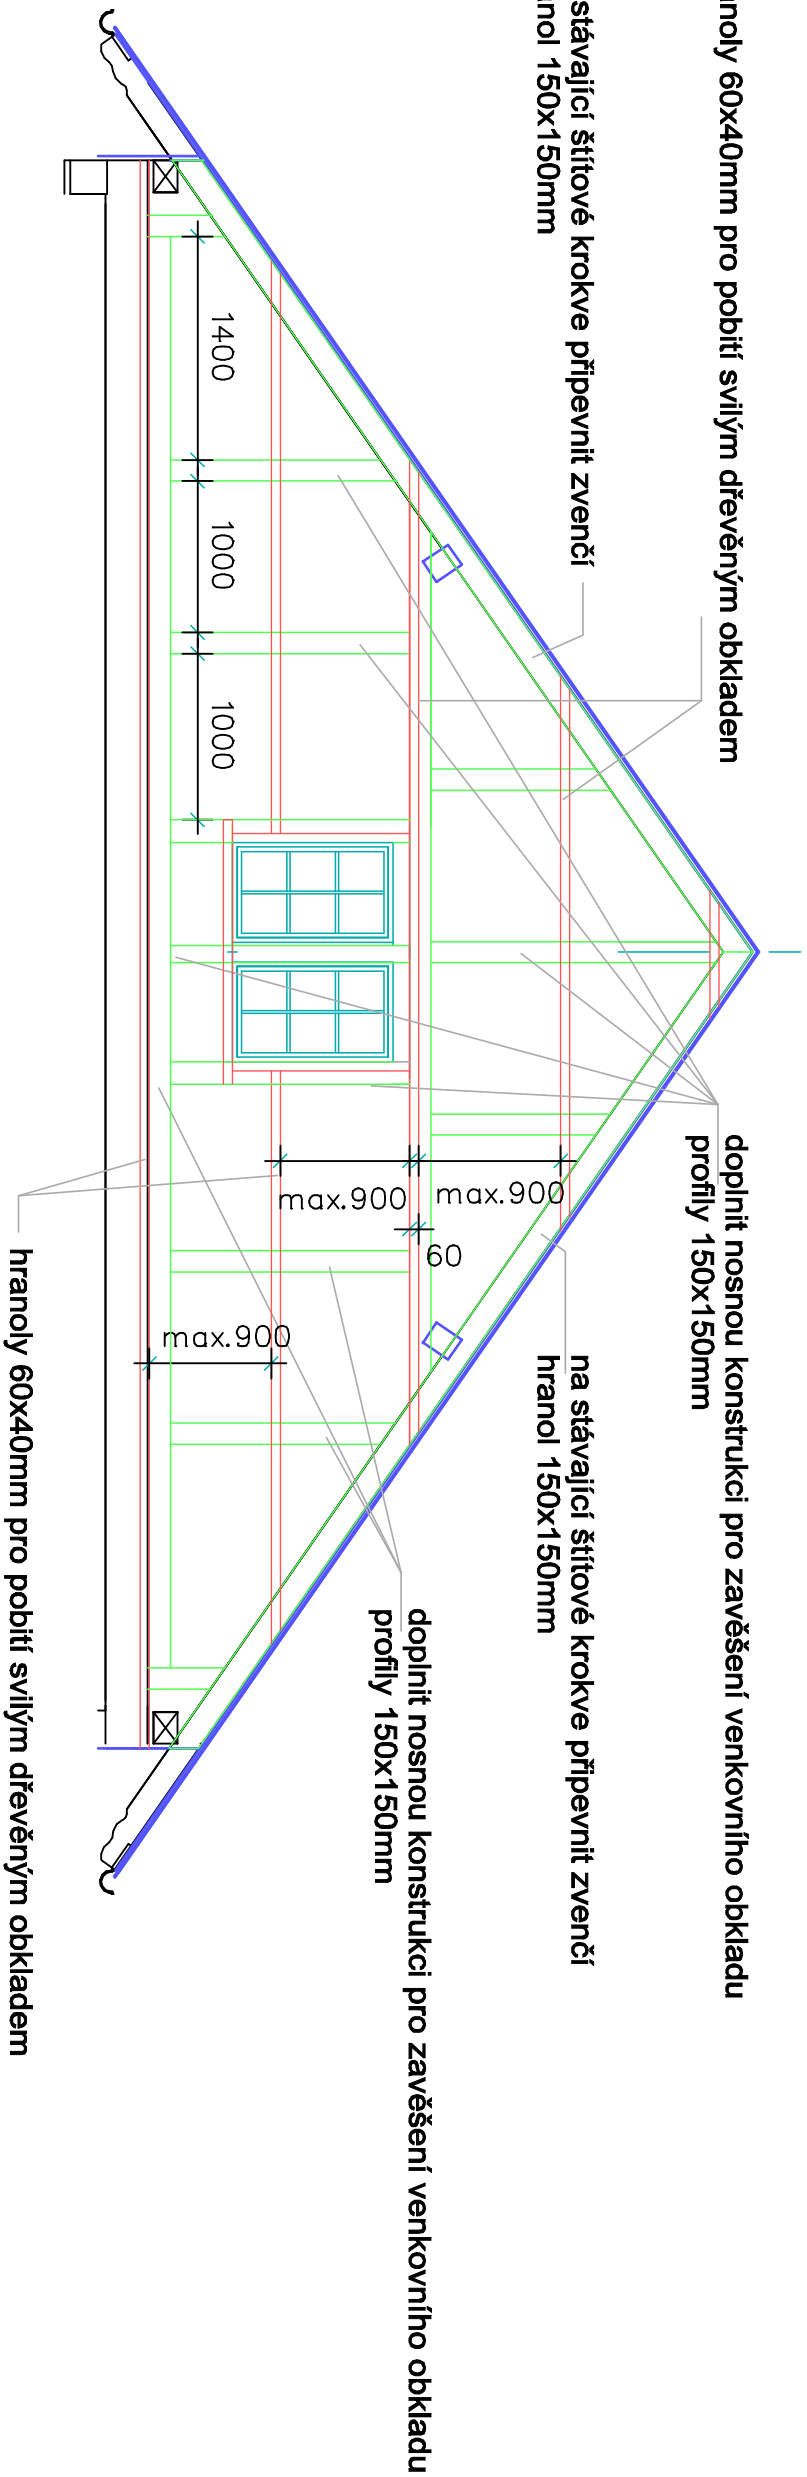

Řez v místě přechodu štítové a obvodové stěny 2.np, 1:25

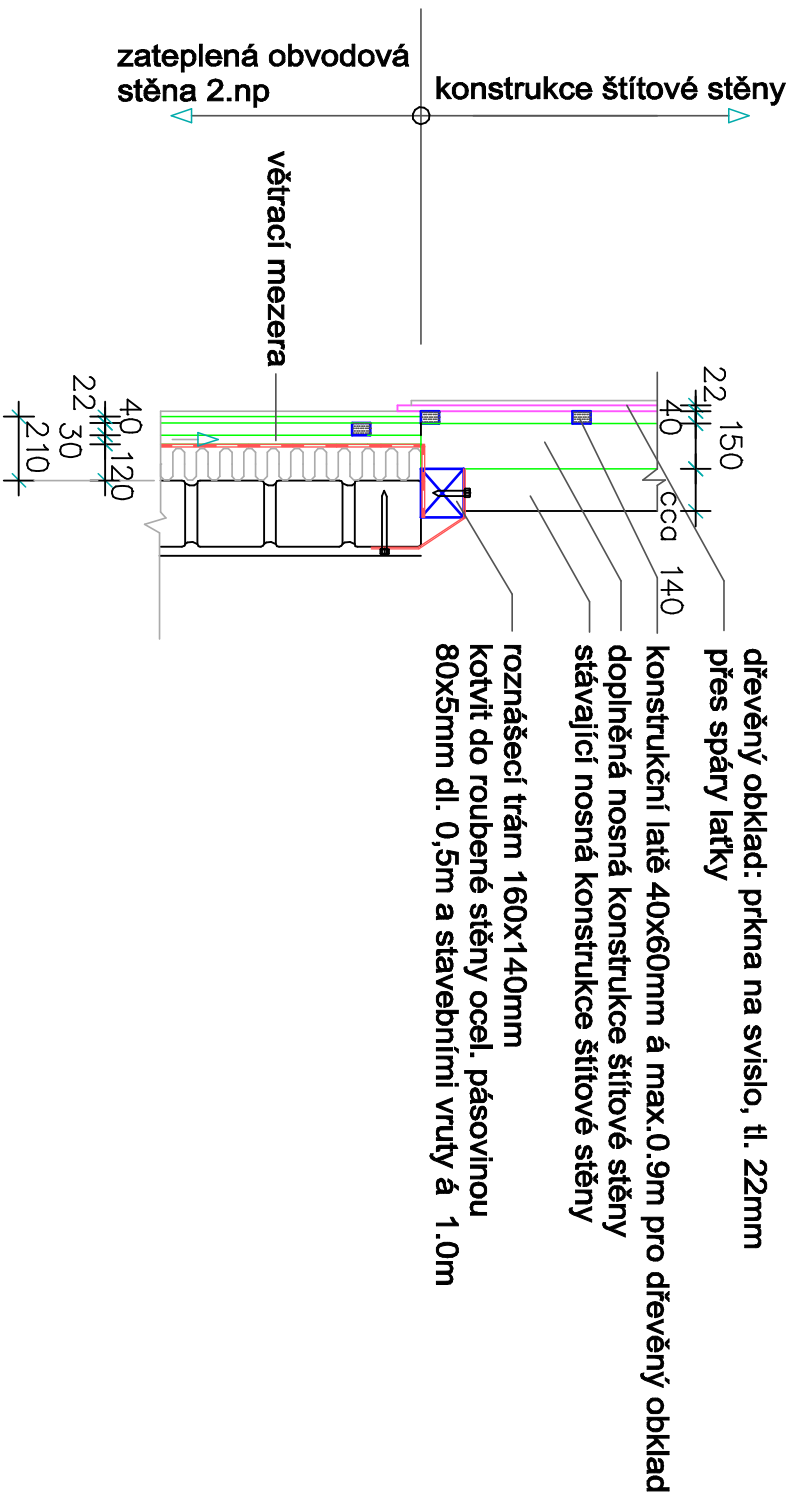

- ## POZNÁMKA:

- stávající obklad štítových stěn bude demontován
 - na štítovou dvojici krokví budou připevněny hranoly š. 150mm, dále nosná svíslá konstrukce pro zavěšení obkladu na hranoly
 - na konstrukci budou upevněny vodovné hranoly 60x40mm pro uchycení svíslého obkladu
 - tloušťku nosné konstrukce nutno proměřit v návaznosti na konstrukci zateplení stěny 2. np - obkladní latě štítu musí překrývat latě stěny 2. np!!
 - všechny dřevěné prvky budou opatřeny fungicidním a insekticidním nátěrem
 - nátěr obkladových latí a prken: základní napouštědlo, obrousit povrch, 2x olejový nátěr dodržet původní odstíny nátěrů
 - dodržet původní profilaci prken obkladu
 - používat nerezové vruty a nerezové stavební hřebíky(alt. pozinkované)
 - V PŘÍPADĚ ZASTIŽENÍ JINÝCH NEŽ UVAŽOVANÝCH KONSTRUKCÍ, BUDE ŘEŠENÍ UPRAVENO NA STAVBĚ ZA ÚČASTI PROJEKTANTA !!
- VŠECHNY OBNAŽENÉ STÁVAJÍCÍ A NOVÉ DŘEV. PRVKY BUDOU OPATŘENY FUNGICIDNÍM A INSEKTICIDNÍM PROSTŘEDKEM**

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U Hřiště 639 Trutnov
ING. CHALOUPSKÝ	M.BARTOŠOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ	
OBJEDNATEL: Správa Krkonošského národního parku, Dobrušovského 3, 543 01 Vrchlabí			
AKCE:	FORMAT		
	2 A4		
	DATUM		
	05/2016		
	ÚČEL		
	projekt		
	ČÍSLO ZAK.		
	4785/16		
	MĚŘÍTKO		
	č. VYKRESU		
OBSAH:	1:25,50		
	B.19.		